



ALLAN BLOCK-STEIN

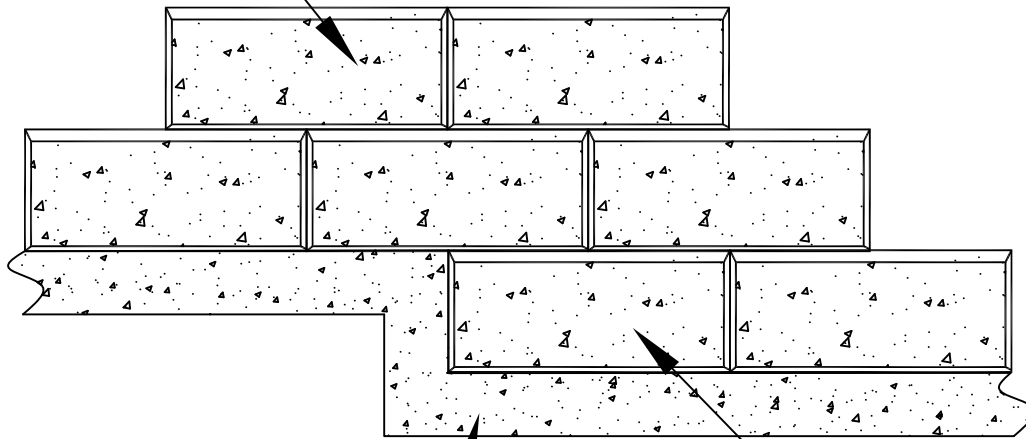

GUT ABGESTUFTER,  
GEBROCHENER, UNGEBUNDENER  
SCHOTTER IM BEREICH ZWISCHEN  
4 MM BIS 32 MM MIT WENIGER  
ALS 10% FEINANTEIL (<0.063 MM)

MINDESTENS EINE STEINLAGE  
IST UNTERHALB DER OBERFLÄCHE  
EINZUBAUEN, UM EROSIONSSCHÄDEN  
ZU VERMEIDEN

Entworfen durch:	Name: <b>ABTREPPUNG AM MAUERFUSS</b>	Datum:
Geprüft durch:	 Diese Zeichnung dient ausschliesslich zum vorläufigen Entwurf. Diese Zeichnung darf ohne die Bestätigung eines Ingenieurs für Statik nicht zum endgültigen Entwurf oder Aufbau verwendet werden. Für die Richtigkeit und Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Details trägt allein der Nutzer die Verantwortung. Der Nutzer muss die Richtigkeit und die Zugehörigkeit zum jeweiligen Projekt eines jeden Details garantieren.	Projekt Nr.:
Massstab: nicht massstabgetreu		Zeichnung Nr.: